

N. Intervento

## SOTTOPASSO VITTORIA via

# 0516

### Descrizione prestazionale dell'intervento

**Sostituzione** del corrimano esistente con nuovo prodotto conforme alla normativa e alla prestazione richiesta. Nel caso di un uso da parte di persone adulte il corrimano dovrà avere preferibilmente sezione con diametro di mm 40, nel caso di maggior uso da parte di bambini il diametro non dovrà superare i 30 mm. I corrimani utilizzati da parte degli adulti saranno posti ad un'altezza compresa tra 90 e 100 cm, quelli utilizzati da parte dei bambini andranno posti a un'altezza compresa tra cm 60 e cm 75. In caso di utenza mista si consiglia l'utilizzo di doppio corrimano posto alle due altezze. Il corrimano dovrà essere prolungato di cm 30 oltre il primo e l'ultimo gradino. La distanza tra il corrimano e la parete dovrà essere compresa tra i 4 e i 5 cm. Perché le mensole di fissaggio al muro non costituiscano ostacolo sarà indispensabile posizionarle sulla parte inferiore del corrimano. Il materiale dovrà assicurare una presa sicura (anti-scivolo) ed essere gradevole al tatto.


### Criticità

Corrimano di dimensioni inadeguate

### Foto del rilievo



### Esempio

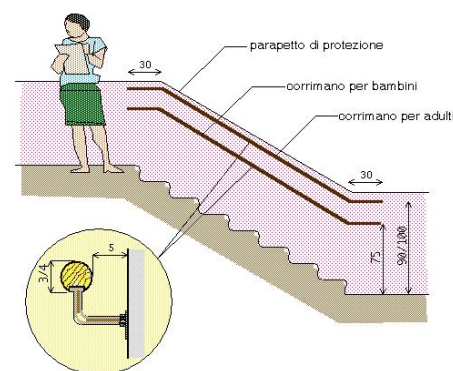

### Riferimenti alla normativa nazionale

L.R. 6

5.3.1 - 5.3.2

D.M. 236

4.1.10 - 4.1.11 - 8.0.1 - 8.1.10

D.P.R. 503

Art. 7 - 23

Note integrative:

Materiale suggerito: **Metallo**

DIMENSIONI E COSTI DELL'INTERVENTO	Oggetti	
	Superficie rampe mq.	
	Area mq.	
	Lunghezza ml.	11
	Costo dell'intervento	€ 880

Data del sopralluogo: 07/07/2020